

新処理施設整備基本計画（案）の修正事項

1 修正を要する意見

(1) パブリック・コメントにおける意見

▶ 「DBO方式」へ「公設民営」を追記した方が分かりやすいのではないか。

(2) 地元説明会における意見

▶ 施設配置（基本計画（案）156頁）について、グラウンド中央に施設が配置されている。田畑から更に離すよう基本計画修正を強く望む。

事務局 の考え	施設配置については、計画施設の日影による田畑への影響に係る懸念事項として、本事業を計画当初に地元住民へ説明した際から挙げられている要望であり、周辺環境への影響は優先的に配慮すべき事項であると思慮する。このことから、図 6.3.1 施設配置計画（イメージ図）における施設配置について、田畑からの距離を十分に取ることにより、地元住民の計画施設に対する安心感の向上に努めたいと考える。
------------	---


2 修正の内容

上記により、基本計画（案）を以下のとおり修正します。

「DBO方式」の記載内容の修正

修正箇所	修正前	修正後
126頁（1）事業方式	DBO方式とする。	DBO方式（公設民営）とする。
145頁 2. 事業方式	DBO方式	DBO方式（公設民営）

図 6.3.1 施設配置計画（イメージ図）の修正

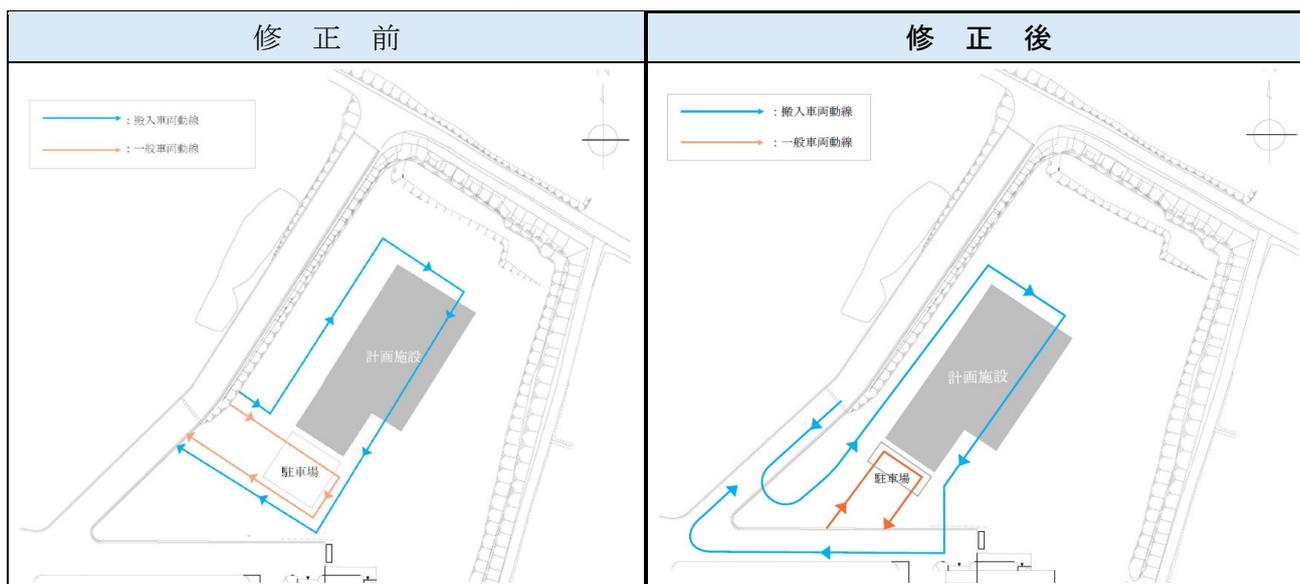

計画施設を南西に移動し、それに伴い施設南側の駐車場の一部を施設東側へ効率的に配置することとし、車両出入口付近の安全性を考慮し、搬入・一般車両の出入口を別とした。